



SIEĆ WODOCIĄGOWA

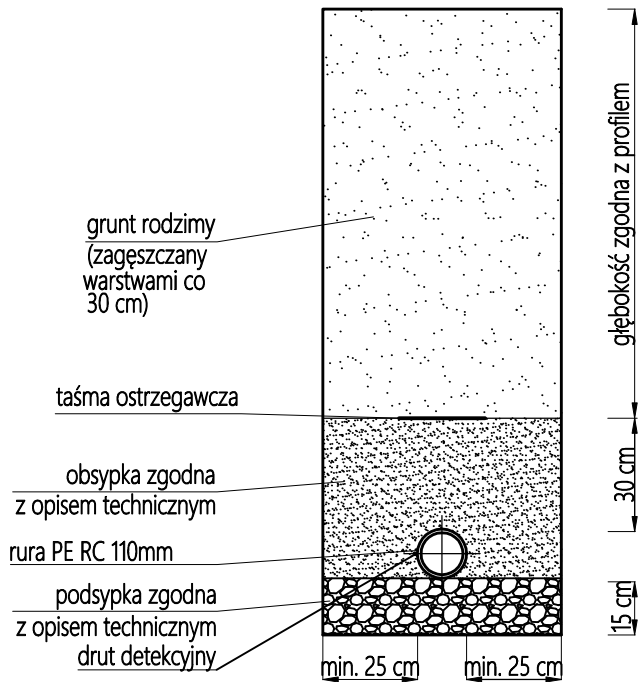

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

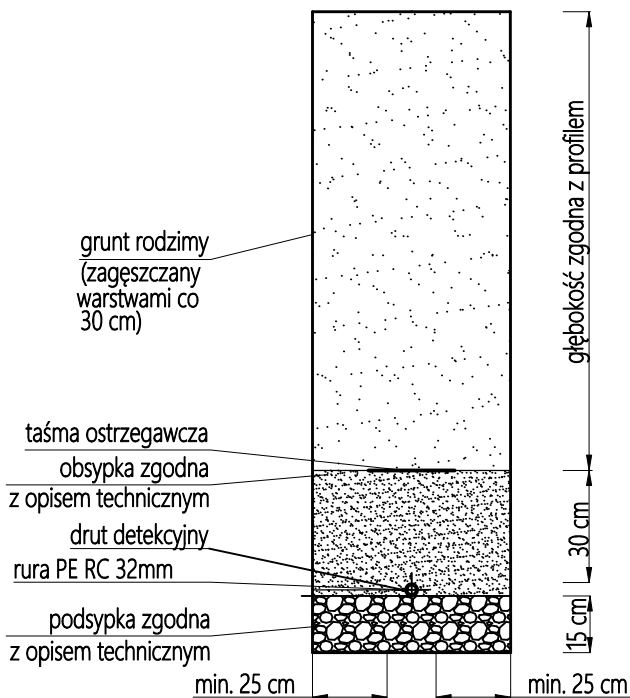

UWAGA

1. W przypadku wystąpienia gruntów rodzimych nadających się do zagęszczenia (o frakcji piaskowej) nie ma potrzeby stosowania podsyпки i obsypki piaskowej.
2. Na podsyпку i obsypkę piaskową stosować grunt nieskalisty, bez grudek i kamieni, mineralny, sypany, drobno i średnioziarnisty o uziarnieniu $\leq 16\text{mm}$.
3. Uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu $I_s \geq 1.00$.



PROJMEDIA Sp. z o.o.
ul. Wilczak 16A lok. 206
61-623 Poznań
NIP: 9721312705

E-MAIL: biuro@projmedia.pl | TEL: 724 722 193 | www.projmedia.pl

OBIEKT:	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami (35 szt.)
INWESTOR:	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" ul. Płocka 106 06-500 Mława
LOKALIZACJA:	m. Mława, ul. Osiedlowa, Świerkowa, Nadrzeczna, Wierzbowa, dz. nr geod. 663/3, 768/2, 807, 799, 747/18, obr. Mława-Miasto

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. J. Mizerny upr. nr WKP/0142/PWOS/20	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. M. Kubiak upr. nr WKP/0201/PWOS/15	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP		
DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
26.08.2025		1:20	10.0