


Zakończenie szczytu dachu z płyty

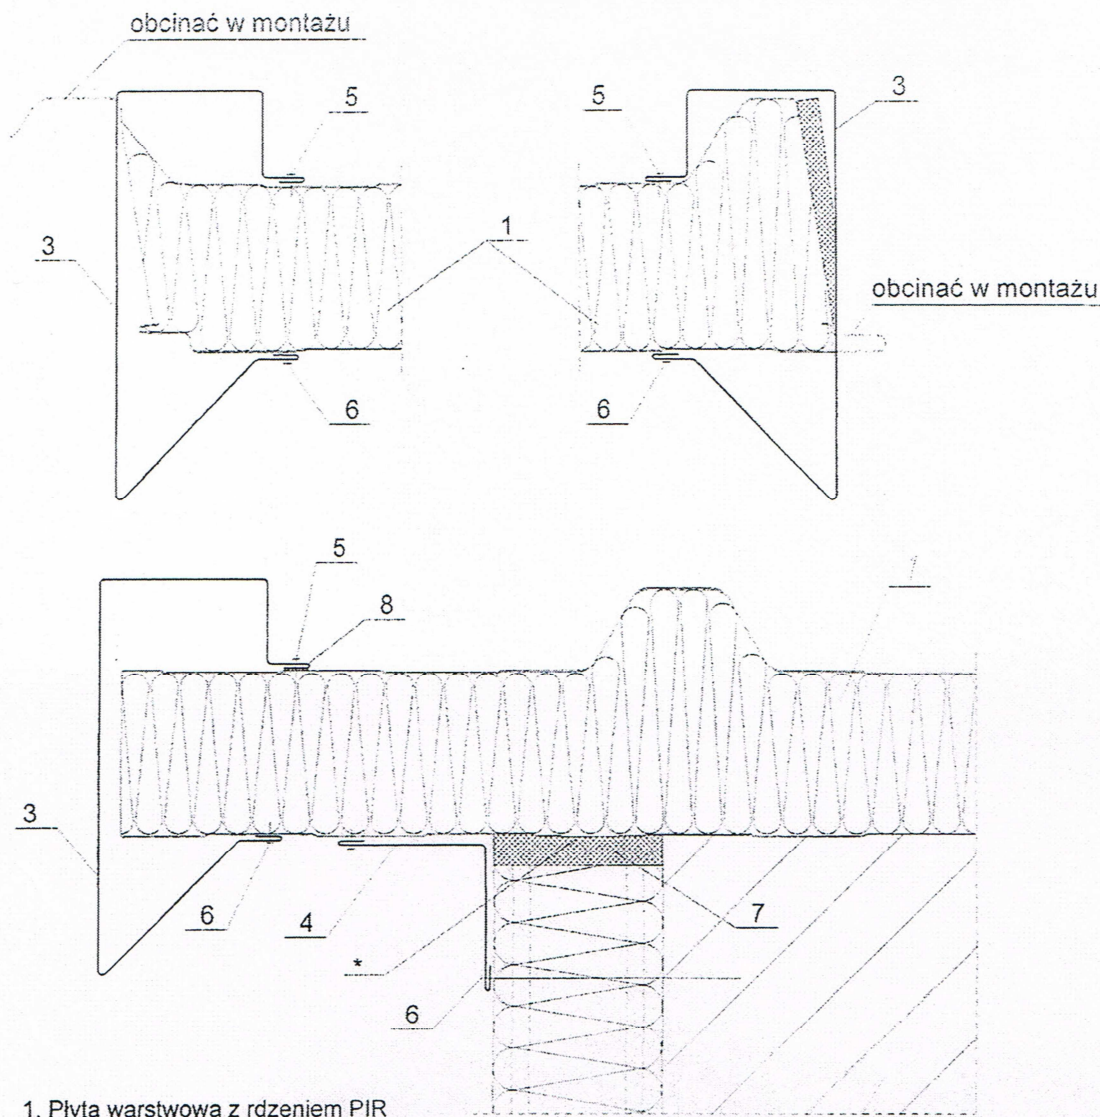

- 1. Płyta warstwowa z rdzeniem PIR
- 2. Ściana zewnętrzna docieplona styropianem
- 3. Obróbka szczytowa zamykająca EA1B14
- 4. Obróbka narożnikowa EA1B05
- 5. Nit szczelny (co ~300 mm)
- 6. Kolek rozporowy (60x140) co ~600 mm
- 7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
- 8. Taśma butylowa

SZCZEGÓŁ "B"
Przykładowe zakończenie szczytu dachu z płytwarstwowych dachowych

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI "PROBUD" SP. Z O.O. Konieczki 15 B/A, 19-300 Elk			
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY dz. nr 11-503/3, 11-503/5 ul. Studzieniec, 06-500 Mława		A 9
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół "B"		BRANŻA: ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Anna Snarska upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: BŁ-PdOOK/116/2009	Podpis:	DATA: STYCZEŃ 2024r.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ	mgr inż. arch. Andrzej Koć upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: 104/67	Podpis:	SKALA: b. skali