


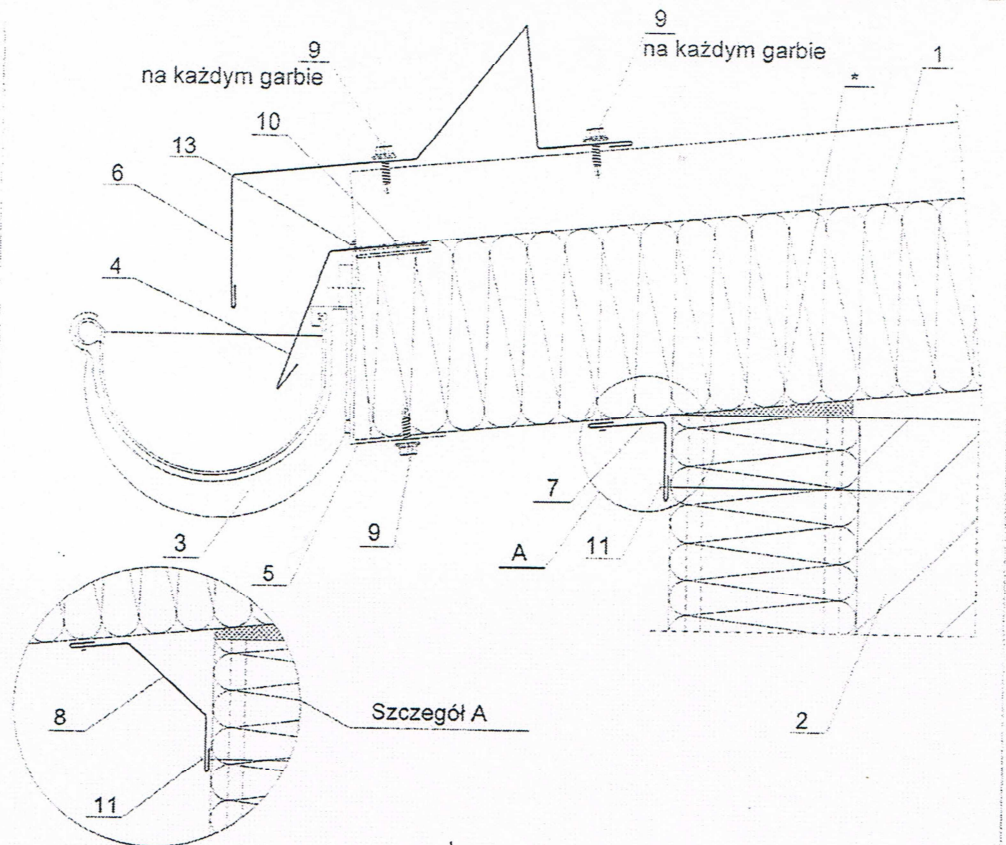

1. Płyta warstwowa z rdzeniem PIR
2. Ściana zewnętrzna ocieplona styropianem
3. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy złączne
4. Okapnik rynnowy
5. Obróbka montażowa
6. Okapnik nadrynnowy
7. Obróbka stykowa
8. Obróbka stykowa (alternatywa)
9. Łącznik
10. Nit szczelny (co ~300 mm)
11. Kołek rozporowy (60x140) co 600mm
12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montażowa
13. Masa uszczelniająca

Uwaga:

dla założenia obróbek nr 4 i 5
należy naciąć poliuretan pod górną
okładziną płyty

SZCZEGÓŁ "A"

Przykładowe mocowanie rynien do płyt dachowych warstwowych

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
"PROBUD" SP. Z O.O.
Konieczki 15 B/A, 19-300 Elk

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY dz. nr 11-503/3, 11-503/5 ul. Studzieniec, 06-500 Mława	A 8	
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół "A"	BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Anna Snarska upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: BŁ-PdOOK/116/2009	Podpis:	DATA: STYCZEŃ 2024r.
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ	mgr inż. arch. Andrzej Koć upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr.: 104/67	Podpis:	SKALA: b. skali