


SIEĆ WODOCIĄGOWA



UWAGA

1. W przypadku wystąpienia gruntów rodzimych nadających się do zagęszczenia (o frakcji piaskowej) nie ma potrzeby stosowania podsypki i obsypki piaskowej.
2. Na podsypkę i obsypkę piaskową stosować grunt nieskalisty, bez grudek i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty o uziarnieniu $\leq 2\text{mm}$.
3. Uzyskać wskaźnik zagęszczenia gruntu ≥ 1.00 .

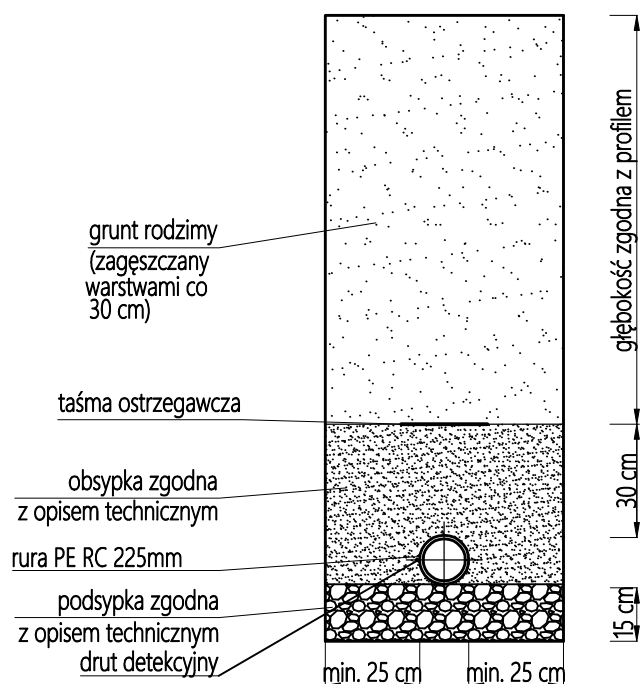

PROJMEDIA Sp. z o.o.
ul. Wilczak 16A lok. 206
61-623 Poznań
NIP: 9721312705

E-MAIL: biuro@projmedia.pl | TEL: 724 722 193 | www.projmedia.pl

OBIEKT:	Sieć wodociągowa
INWESTOR:	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” ul. Płocka 106 06-500 Mława
LOKALIZACJA:	m. Mława, ul. M. Kopernika, Działkowców, dz. nr geod. 2239/2, 3037/3, 3039/2, 3040, 3043/1, 3044/2, 3044/3, obr. Mława-Miasto; dz. nr geod. 657/2, 657/1, 658/1, 659/1, 659/2, 670/4, obr. Mława-Scalenie

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. J. Mizerny upr. nr WKP/0142/PWOS/20	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. M. Kubiak upr. nr WKP/0201/PWOS/15	

STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP		

DATA	KOREKTA	SKALA	NR. RYS.
11.03.2026		1:20	9.0